



Opis pomieszczenia

symbol pomieszczenia 008 +24 °C obliczeniowa temp. wewnętrzna
wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu
Opis grzejnika

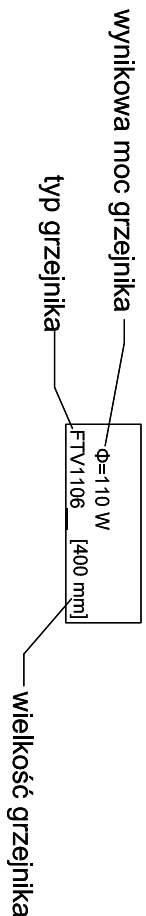


Opis grzejnika płaszczyznowego

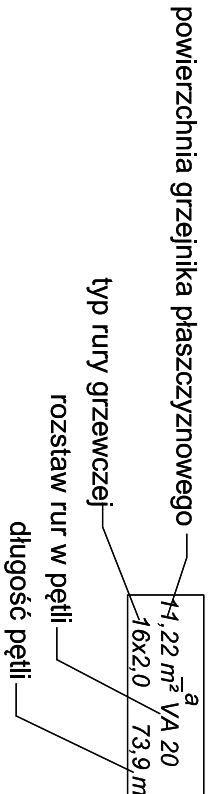

LEGENDA:


WUAGA: wszystkie brzozy ściemne oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonc o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 8,0cm




- WUAGA:
- W związku z możliwością zapowietrzenia się instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
 - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić traasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
 - Przed zmontowaniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
 - Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i oświadczeń/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - Przewodzenie wysokościowe przewodów autorskim.
 - Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.

Opis pomieszczenia

symbol pomieszczenia 008 +24 °C obliczeniowa temp. wewnętrzna
wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu
Opis grzejnika

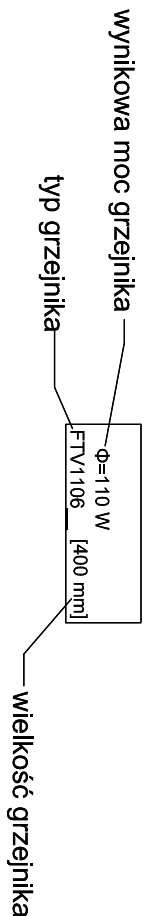


Opis grzejnika płaszczyznowego

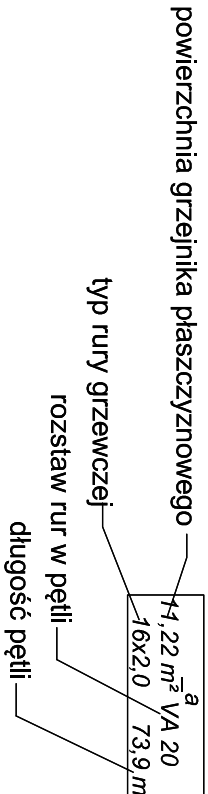

LEGENDA:

WUAGA: wszystkie brzozy ściemne oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonc o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 8,0cm



- WUAGA:
- W związku z możliwością zapowietrzenia się instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
 - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić traasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
 - Przed zmontowaniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
 - Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i oświadczeń/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - Przewodzenie wysokościowe przewodów autorskim.
 - Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.

ZADANIE PROJEKTOWE				
REMONT PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA				
NAZWA I ADRES				
Muzeum Historii Miasta Poznania				
OBJEKTU BUDOWLANEGO				
Stary Rynek 1, 61-773 Poznań				
dz. nr 98, arkusz 17, obręb Poznań				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
MSA MICHOŃCZ STASZEWSKI ARCHITEKCI				
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b./74				
TEL./FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL				
PROJEKTANT				
mgr inż. Ryszard Kaźmierczak				
UPRAWNIENIA NR 7193/99/P/2002				
WZAGŁĘBNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACJI				
URZĄDZENIA WODOCIECIEPŁOTECZNYCH, GRIENICH, WENTYLACYJNYCH I GRIENICH				
DATA I PROJEKT				
11.2018				
TREŚĆ RYSUNKU				
RZUT PIWNICY – POZIOM – 2 INSTALACJA C.O.				
RYSUNEK NR				
S-03				
STRONA				
BRANŻA				
sanitarna				
STADIUM				
proj. wykonawczy				
INDEX				
04.55				
DATA				
11.2018				
SKALA				
1:100				

UWAGA:
WSZYSTKIE PRZELIŚCIA P-POŻ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

