



Opis pomieszczenia

symbol pomieszczenia 008 +24 °C obliczeniowa temp. wewnętrzna
wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu
Opis grzejnika

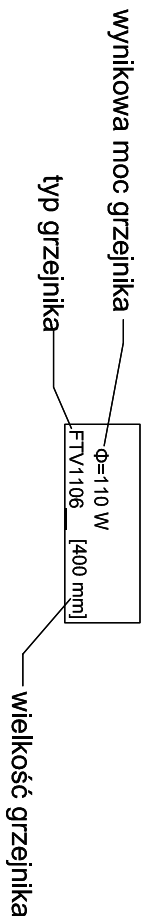


Opis grzejnika płaszczyznowego

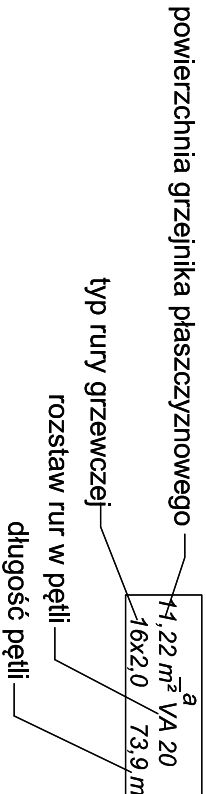

LEGENDA:

UWAGA:

wszystkie brzozy ściennie oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 8,0cm



- UWAGA:
1. W związku z możliwością zapowietrzenia się instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
 2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić traasy, rzędne i wymiary pozostałości instalacji.
 3. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
 4. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
 5. Osprzęt, armaturę i urządzenie należy montować zgodnie z wymogami producenta i oświadczeń/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
 6. Prowadzenie wysokościowe przewodów autorskim.
 7. Nostawy projektowe są nastawami wspólnymi i należy je wyregulować na budowie.

ZADANIE PROJEKTOWE			
REMONT PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA			
NAZWA I ADRES			
Muzeum Historii Miasta Poznania			
OBJEKTU BUDOWLANEGO			
Stary Rynek 1, 61-773 Poznań			
dz. nr 98, arkusz 17, obręb Poznań			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
MSA MICHOŃCZ STASZEWSKI ARCHITEKCI			
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b./74			
TEL./FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL			
PROJEKTOWAŁ			
mgr inż. Ryszard Kaźmierczak			
UPRAWNIENIA NR 7197/99/P/2002			
W ZAKRESIE SIĘCI I INSTALACJI			
URZĄDZENIA WODOCIEGOWNYCH I KANALIZACYJNYCH, GERMANYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH			
DATA I PROJEKT			
11.2018			
SPRAWDZIŁ			
mgr inż. Dariusz Zdunek			
UPRAWNIENIA NR 4097/99/P/057/5			
W ZAKRESIE SIĘCI I INSTALACJI			
URZĄDZENIA WODOCIEGOWNYCH I KANALIZACYJNYCH, GERMANYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH			
TREŚĆ RYSUNKU			
RZUT PIWNICY - POZIOM -2 INSTALACJA C.O.			
RYSUJEK NR			
11.2018			
BRANŻA			
sanitarna			
STADIUM			
proj. budowlany			
INDEKS			
04.55			
DATA			
11.2018			
SKALA			
1:100			
STRONA			
S-03			

UWAGA:

WSZYSTKIE PRZELĄCIA P-PÓŻ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNIENIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

